


WÄRMEPUMPEN UND INTEGRALGERÄTE

Für jedes **Bauvorhaben** eine
überzeugende **förderfähige Lösung**.

- :: Umfassend: In der Sanierung ist jede unserer Wärmepumpen-Empfehlungen bundesweit förderfähig
- :: Passend: Im Neubau bieten wir für jede der drei Klimazonen mindestens ein förderfähiges Gerät

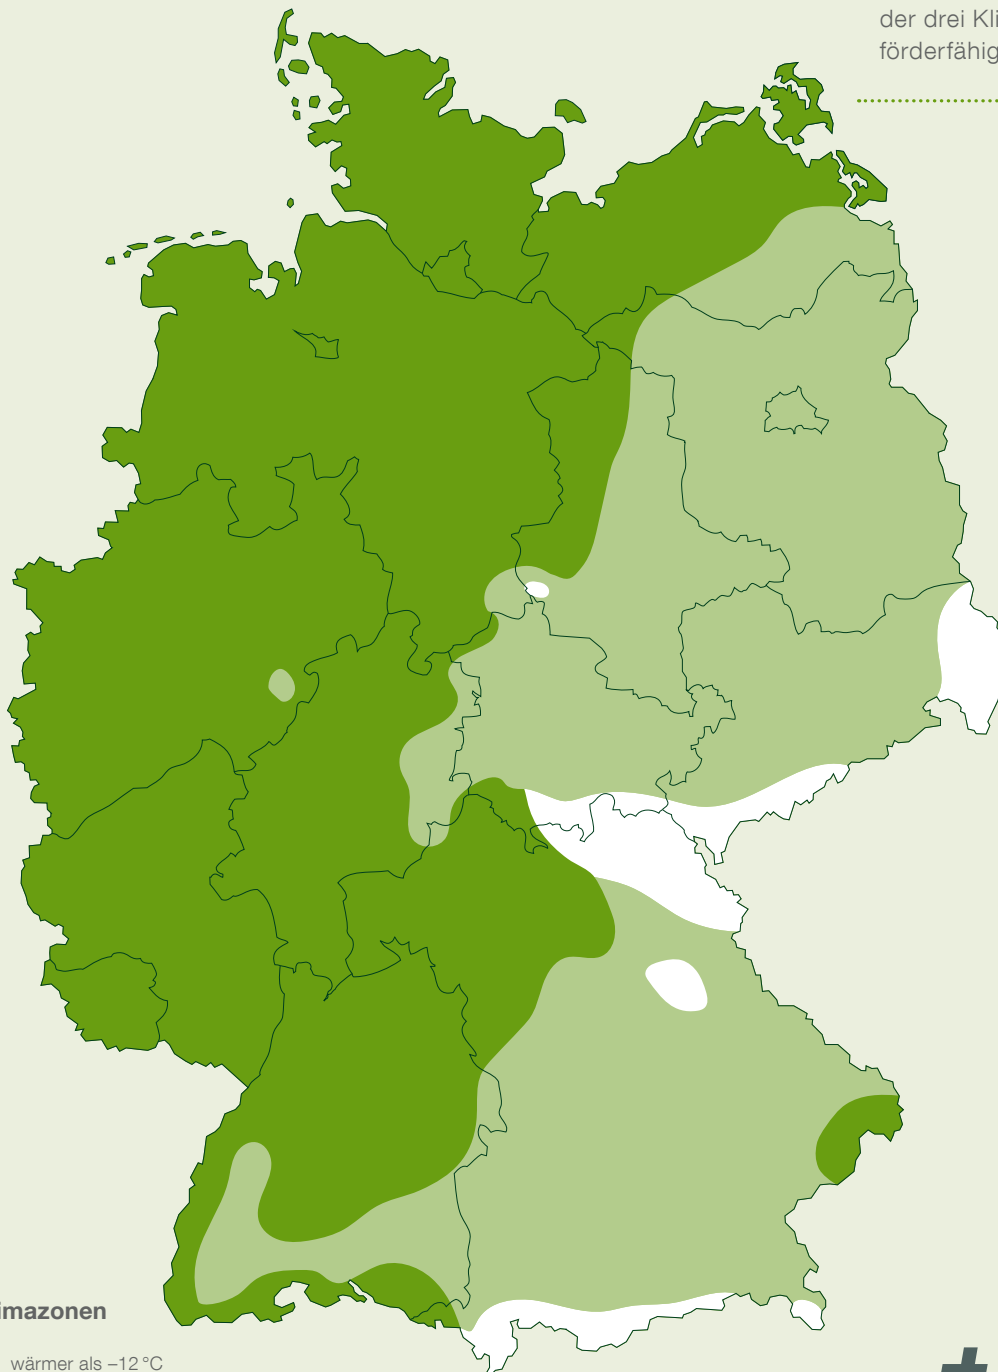

Klimazonen

- wärmer als -12°C
- zwischen -12°C und -14°C
- kälter als -14°C

tecalor
Wärme wird grün




Alle Anforderungen erfüllen – mit unseren **effizienten Geräten.**

Förderfähige Wärmepumpen und Integralgeräte zu verbauen, ist wichtiger denn je, damit die Kunden von den hohen Zuschüssen des BAFA profitieren können. Das mühsame Suchen und Vergleichen von Geräten entfällt mit uns, denn unsere empfohlenen Wärmepumpen und Integralgeräte erfüllen mehr als nur die vorgegebenen Förderbedingungen (MAP-Anforderungen).

Wir wissen, dass neben den Gebäudeeigenschaften auch die Normaußentemperatur am Standort Einfluss auf die Förderfähigkeit nimmt. Unsere Geräte-Empfehlungen entsprechen diesen Vorgaben – damit Sie deutschlandweit auf der sicheren Seite sind.








Wärmepumpen-Empfehlung für die Sanierung

WÄRMEQUELLE		INNEN		AUSSEN	
Luft	Typ		förderfähig bis	Typ	förderfähig bis
JAZ 3.5		TTL 9.5 TTL 13.5	-18°C		TTL 5.6/7.6 TTL 15/20/25
Sole	Typ		förderfähig bis		
JAZ 3.8		TTC 04-13 TTF 04-16 TTF 33.5-87.5	-18°C		



Wärmepumpen-Empfehlung für den Neubau

WÄRMEQUELLE		INNEN		AUSSEN	
Luft	Typ		förderfähig bis	Typ	förderfähig bis
JAZ 4.5		THZ (5,5 kW) THZ (8,4 kW)	-18°C -14°C		TTL 8.5 ACS -11°C -12°C ¹⁾
					TTL 20/25 -12°C
					TTL 5.6 ACS TTL 7.6 ACS -18°C -18°C ²⁾
Sole	Typ		förderfähig bis		
JAZ 4.5		TTC 04-13 TTF 04-16 TTF 33.5-87.5	-18°C		

Wenn nicht anders angegeben: Vorlauftemperatur Neubau: 35°C/Vorlauftemperatur Sanierung: 55°C/7 K Spreizung

¹⁾ bei 8 K Spreizung

²⁾ 30°C Vorlauftemperatur

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95082 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de

Weitere Informationen zur Förderung mit Wärmepumpen
von tecalor unter www.tecalor.de/toolbox/foerderung/